


przejście przez strop
 wełna mineralna
 min. 150 kg/m³
 masa Polylack Elastic
 min. 2 mm

wełna mineralna
 o min. gęstości 50 kg/m³

ogniochronna pęczniąca masa
 uszczelniająca mcr Polylack Elastic

plyta ogniochronna
 mcr SILBOARD min. 40 mm

pustak wentylacyjny
 jednokanałowy 1A Wienerberger

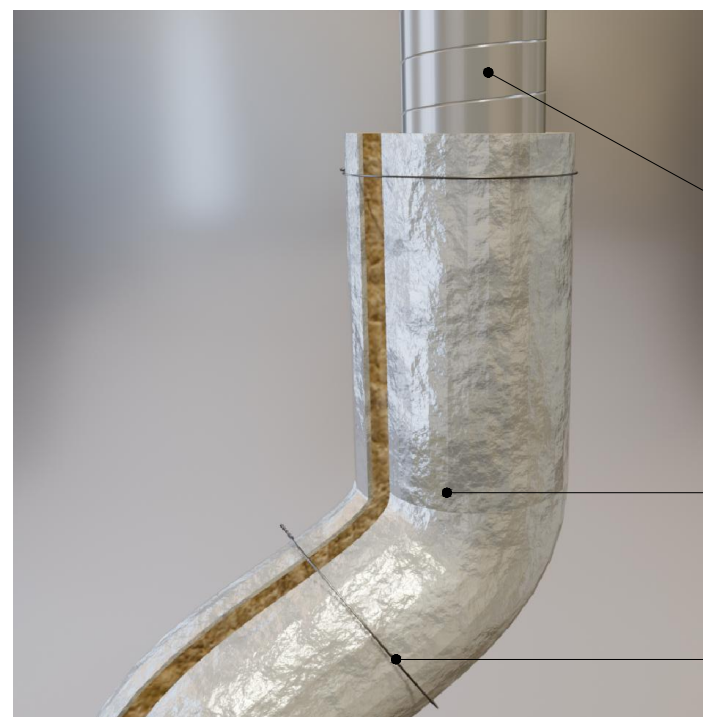

przewody wentylacyjne Forvent
 o przekroju kołowym

mata ogniochronna (z zakładem 15 cm)
 AF FIREGUARD 3

drut stalowy fi 1mm
 co 30 cm



AMS Adam Śmidoda
 ul. Różana 2; 42-208 Częstochowa

Inwestor:	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni, Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej Ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia		
Obiekt:	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni, Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej Ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia		
Zamawiający:	TERS sp. z o.o. Lipnica Murowana 293, 32-724 Lipnica Murowana		
Temat:	Indywidualne Rozwiązanie Techniczne dla istniejących kanałów wentylacyjnych w zakresie zabezpieczenia do klasy EIS 60		
Rysunek:	Model IRT		
Data:	listopad 2025 r.	Skala:	-
		Nr rysunku:	01